

Сопроводительное письмо
Начальнику ОЧС района
Биржан сал
Полковнику гражданской защиты
Шелкоплясову Д.С.


КГУ «Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» направляет Вам материалы по устранению нарушений, выявленных 20.02.2024 г.

1. Пожарная сигнализация школы полностью в исправном состоянии; (п 5,16,17) фото прилагаются.
2. Имеется табличка с номерами экстренных служб;(п 2)
3. Планы эвакуации людей на случай пожара имеются на I и II этажах; (п 3)
4. В связи с капитальным ремонтом школы в мае 2024 года на сумму 220628,0 тыс.тенге будут ликвидированы все нарушения по электричеству, подвальному помещению, легковоспламеняемым материалам, установке мебели;(п.6,7,8,10,11,12,13,14,18)
5. Пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму руководством и сотрудниками;
6. Журнал тренировок по эвакуации при пожаре имеется;
7. Установка искрогасителя

Директор школы



Т. Саруова

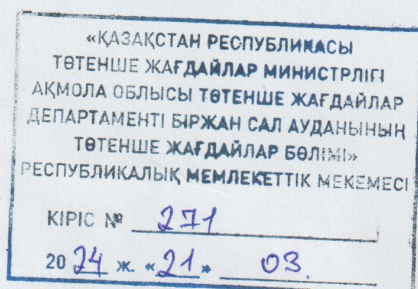

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кенаша отдела образования по району


Биржан сал управления образования Акмолинской области»
Наименование организации

ЖУРНАЛ

учета проведения тренировок по эвакуации при пожаре

Начат: март 20 22 г.

Окончен: _____ 20 _____ г.

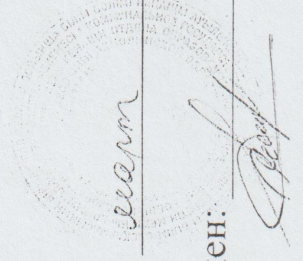

проверка: 29.01.2024г

состояние автоматической пожарной

сигнализации: АПС находится в рабочем состоянии
замена ВЭРС 18, восстановление ЦС,
замена датчиков, ИПР, установка АБ.


состояние:

исполнитель

Д.И.О.

Бондарев Ю.Б.

подпись



заказчик

Ф.И.О.

Подпись

проверка: 09.03.2024г

состояние автоматической пожарной

сигнализации: 09.03.2024г

замена ВЭРС ПК 18 (карты сохранены), восстановление
ЦС, замена датчиков, замена ИПР, замена
7,5 Амч.

желтая: профилактика ВЭРС ПК 2, восстановление
2, замена ИПР, профилактика датчиков,
с ВЭРС ПК 18, ВЭРС ПК 2 в исправном состоянии


состояние:

исполнитель

Д.И.О.

Бондарев Ю.Б.

подпись



заказчик

Ф.И.О.

Подпись

Акт

готовности систем пожаротушения и пожарной сигнализации к работе в
осенне-зимний период 2023-2024 годы

г. Степняк.


10.08.2023 год.

Мной, индивидуальным предпринимателем Тасыбекова Е.С. согласно
договора №28 от 20 января 2023 года была проведена проверка систем
пожаротушения и пожарной сигнализации КГУ или ГУ

Тенгизская СШ
система пожаротушения и пожарная сигнализация к работе в осенне-зимний
период готова.


ИП «Тасыбекова Е.С.»



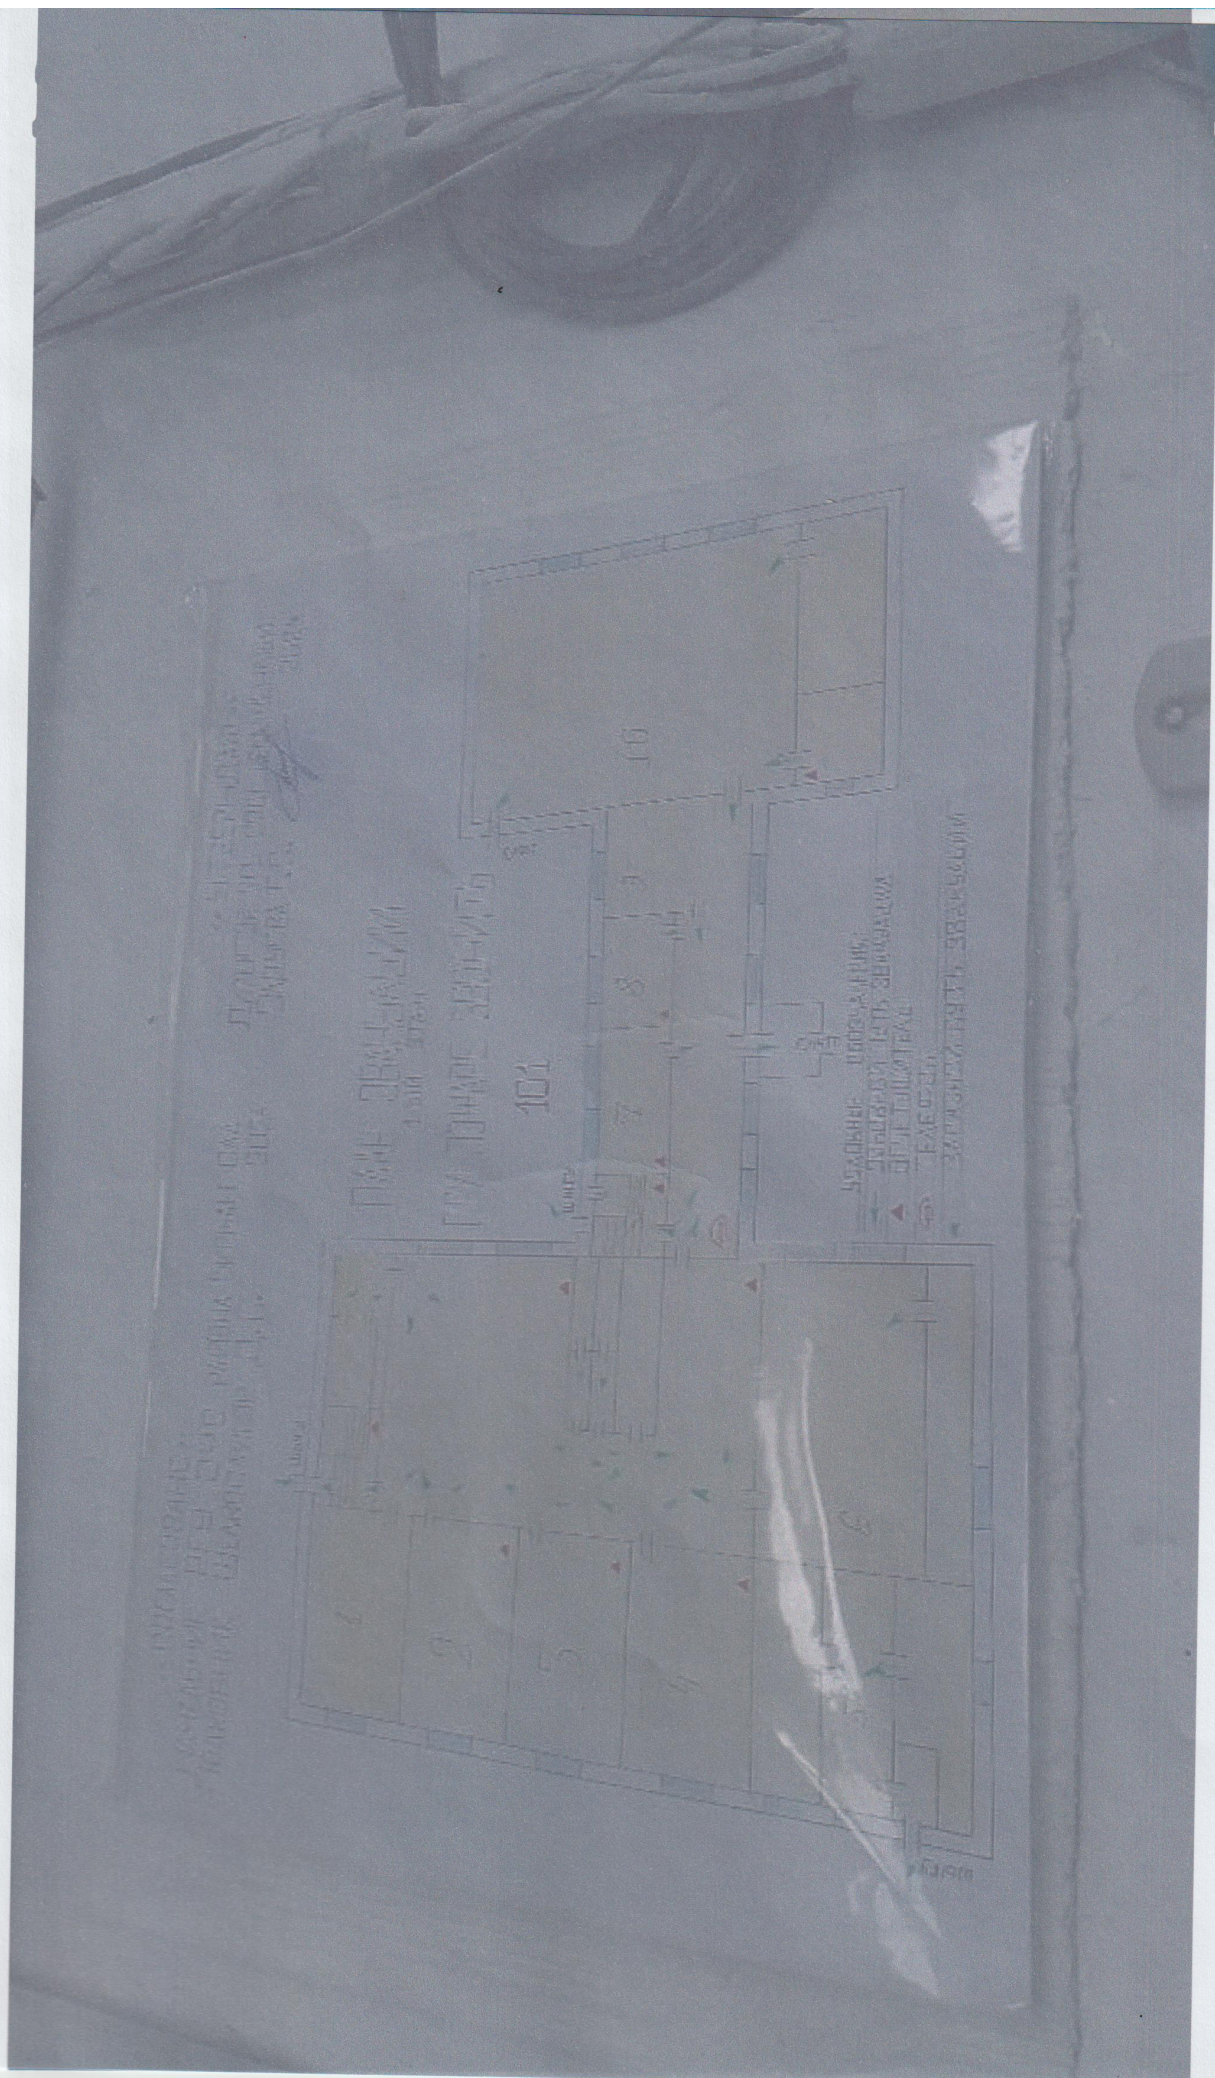

«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР ИЧО ОБЛ. СЕВА
БЕЛШУ-ГАВРИЛОВА
2024

«ОТВЕРЖАЮ»
ПОДПИСАНИЕ
ДИРЕКТОРА ИЧО
С.С. ГАВРИЛОВА

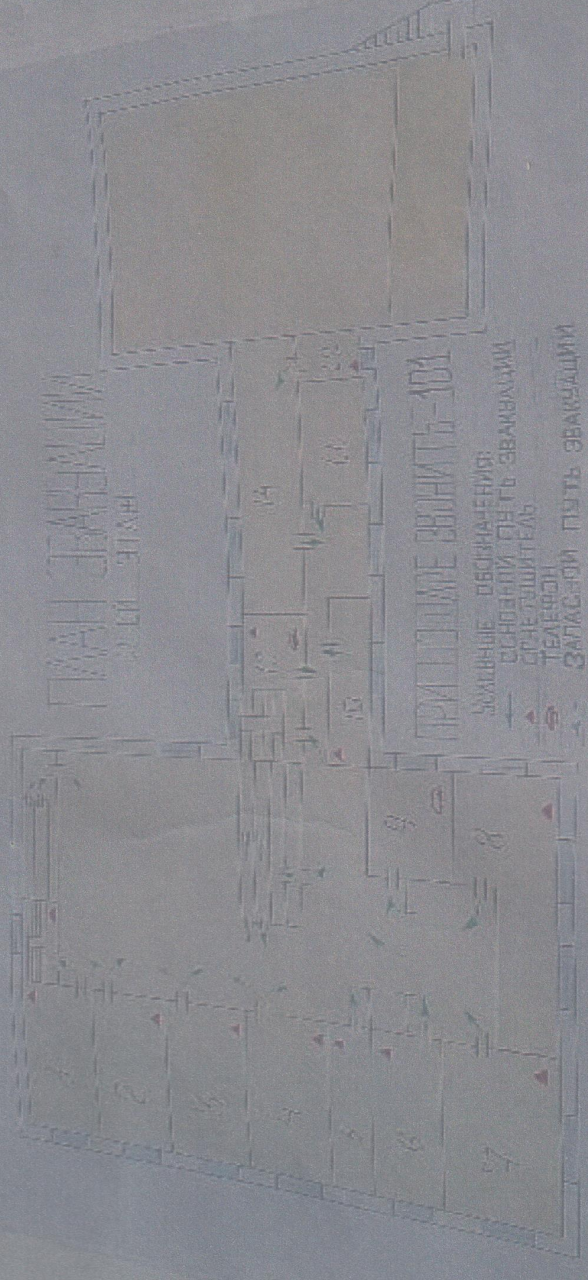

ПРИ ПОЖАРЕ ВЫЙТИ К-101
ПОЖАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ТЕЛЕФОНЫ
ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ


ШЫҒУ-ВЫХОД



112
ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ



101 Единый телефон пожарных и спасателей	102 Полиция	103 Скорая помощь	104 Аварийная газовая служба
--	-----------------------	-----------------------------	---

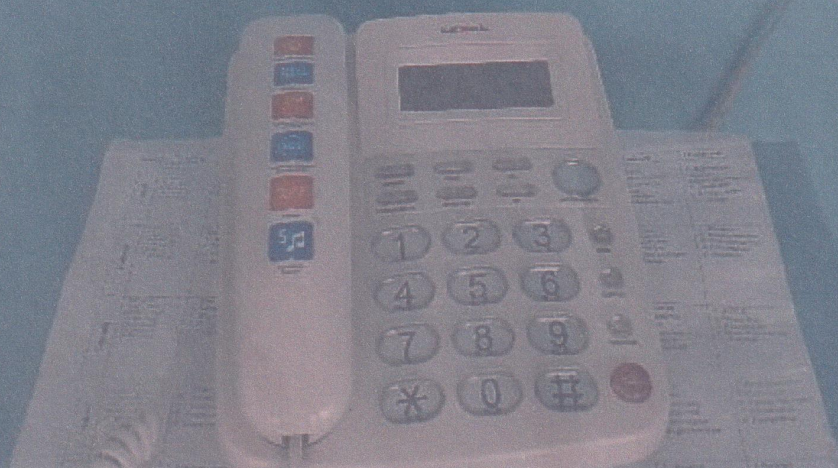

ТОО «МАДИТЕХНОЭКСПЕРТ»
(полное наименование организации)
Тел. +7-701-352-04-56,
www.maditechnoexpert.kz

Удостоверение
по пожарно-техническому
минимуму № 1260



Выдано: Абуова Гульбаян Айтпаевна
Должность: Заведующий хозяйственной час
«Общеобразовательная школа села Кенаши отдела
образования по району Биржан сал управления образования
Акмолинской области»
Место работы: ГУ «Отдел образования по району
Биржан сал управления образования Акмолинской области»

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание мер
пожарной безопасности
в области пожарно-технического минимума.

Основание: Протокол № 086 от 01 мая 2021 г.
Действительно до 01 мая 2024 г.

Руководитель ТОО «МАДИТЕХНОЭКСПЕРТ»

М.П. Для документов Калнев М.Ш.



ТОО «МАДИТЕХНОЭКСПЕРТ»
(полное наименование организации)
Тел. +7-701-352-04-56,
www.maditechnoexpert.kz

Удостоверение
по пожарно-техническому
минимуму № 1259



Выдано: Садуюва Гульнар Сериковна
Должность: Директор КГУ «Общеобразовательная школа села
Кенаши отдела образования по району Биржан сал
управления образования Акмолинской области»
Место работы: ГУ «Отдел образования по району
Биржан сал управления образования Акмолинской области»

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание мер
пожарной безопасности
в области пожарно-технического минимума.

Основание: Протокол № 086 от 01 мая 2021 г.
Действительно до 01 мая 2024 г.

Руководитель ТОО «МАДИТЕХНОЭКСПЕРТ»

М.П. Для документов Калнев М.Ш.

